


Vejledning for installation af målerbrønd

- Målerbrønden skal være let tilgængelig – og synlig.
- Målerbrønde placeres højst 1 m inden for skel.
- Toppen af brønden skal være i niveau med jordoverfladen.
- Låget skal være tætsluttende, isoleret og let aftagelig.
- Brønden skal holdes ren og tør og være min 1,20 m dyb pga. jordvarmen (frostfrit.)
- Ved høj grundvandstand kan Vandforsyningen kræve at målerbrønden etableres som tæt PE brønd.
- Fittings, armaturer mv., der anbringes i brønden skal være GV-godkendte.
- Måleren skal monteres øverst i brønden – der må max være 40 cm fra toppen af brønden og ned til måleren.

Låget skal være i niveau med jordoverfladen

Kontraventil efter måleren

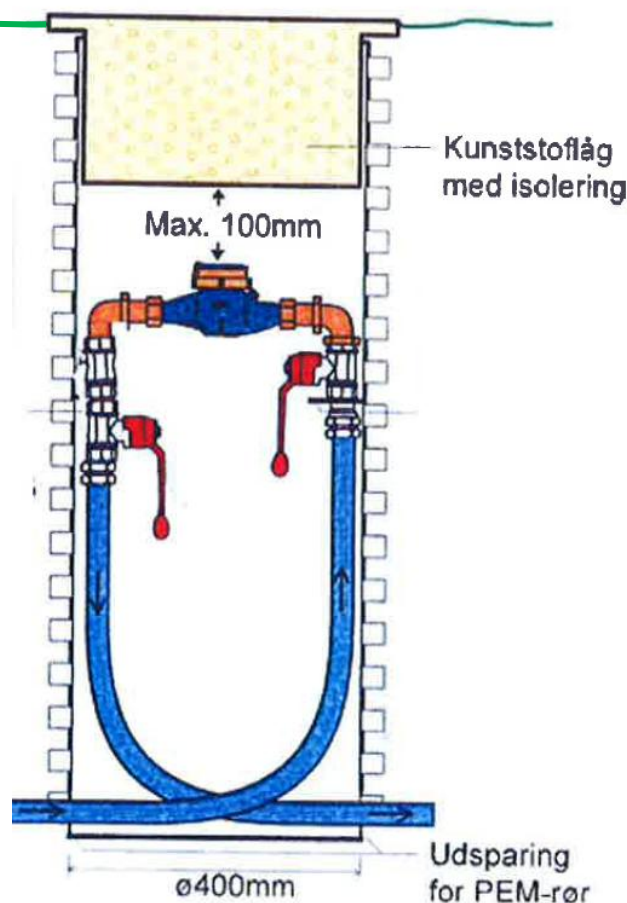

Revision 1 - August 2016